


X=5582052.7418  
Y=5719279.2118

X=5582051.4411  
Y=5719279.7269




X=5582034.4574  
Y=5719286.4530




X=5582035.9644  
Y=5719290.2585

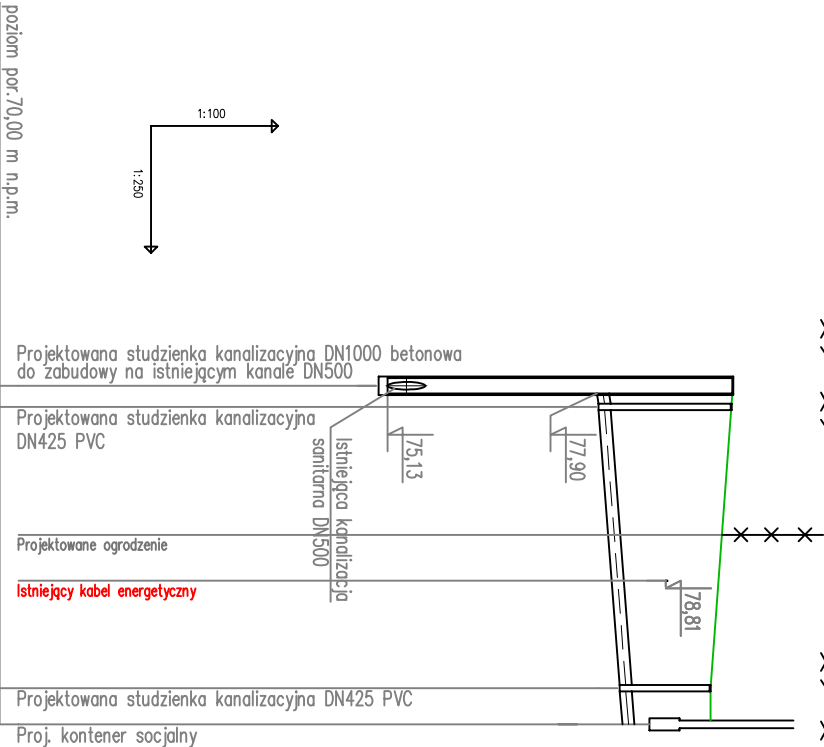

Wzrost	S1	S2	S3	B2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	79,70	79,68	79,40	79,40
Rzędna rury [m n.p.m.]	75,13	77,90	78,20	78,24
Zagłębienie [m]	4,57	1,80	1,20	1,16
Materiał, Średnica/Spodek [%]	Dz160x4,0 PVC-U lite SN4			
Długość [m]	1,40	18,60	4,00	
Odległość [m]	0,00	9,87	20,00	
	1,40	12,90	24,00	



Punkty charakterystyczne przyłącza kanalizacji sanitarnej

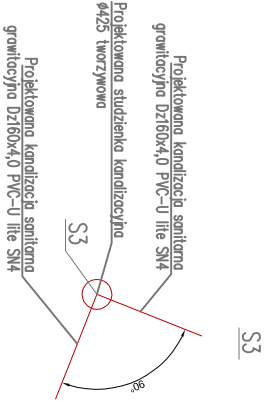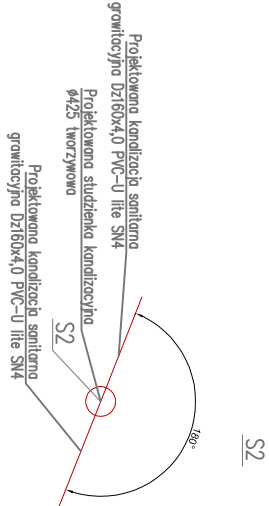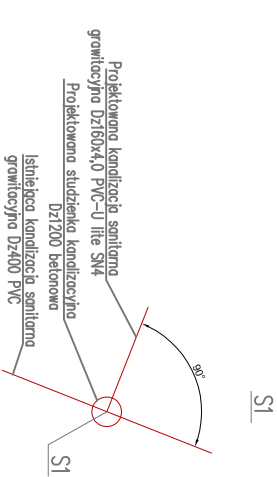

## OZNACZENIA DODATKOWE:

oznaczenie studni kanalizacyjnej

oznaczenie studni włączeniowej

rzędna terenu istniejącego

rzędna dna kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej

oznaczenie studni włączeniowej


rzędna terenu istniejącego

rzędna wlotu proj. kanalizacji

rzędna dna studni

oznaczenie odcinków kanalizacji sanitarnej (spadek, długość, średnica, materiał)

I=1,5% L=1,4m Dz160x4,0 PVC-U lite SN4

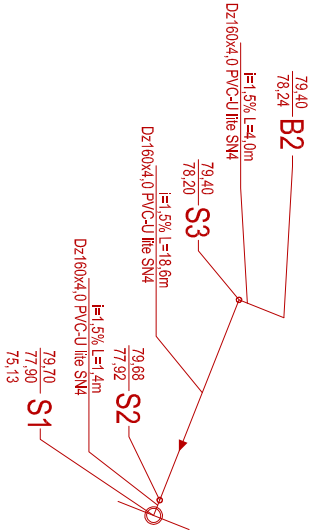

## UWAGI:

- Zastosować obsypkę piaskową grubości 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.
- Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociągu.
- Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
- W przypadku kolizji z nieinwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia
- Przy budowie kanalizacji metodą wykopu otwartego przed zasypaniem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną na wysokości 5 cm licząc od wierzchu rury przewodowej koloru brązowego o szerokości 6 cm z zatopioną wkładką stalową, natomiast na wysokości 40 cm licząc od wierzchu rury przewodowej należy umieścić taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z PVC o szerokości 20 cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O. UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04	INŻYNIERIA PRO-EKO
TEMAT: „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZ. NR GEO.D. 64/88 OBRĘB GRĘBOCICE, GMINA GRĘBOCICE”	
INWESTOR: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ul. Mała 1; 59-100 Polkowice	
ADRES: działka ewid. nr 64/8, jednostka ewidencyjna : 021603_2; obręb 0004 Grębocice	data 17.08.2020 r.
TEMAT RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	skala 1:100/1:500
projektował: mgr inż. Paweł Zawalski nr upr.:SLK/06/002 w specjalności Instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	stadium PW
opracował: mgr inż. Wojciech Cwajna	branża Sanitarna
	rys. nr S-2.2
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE	