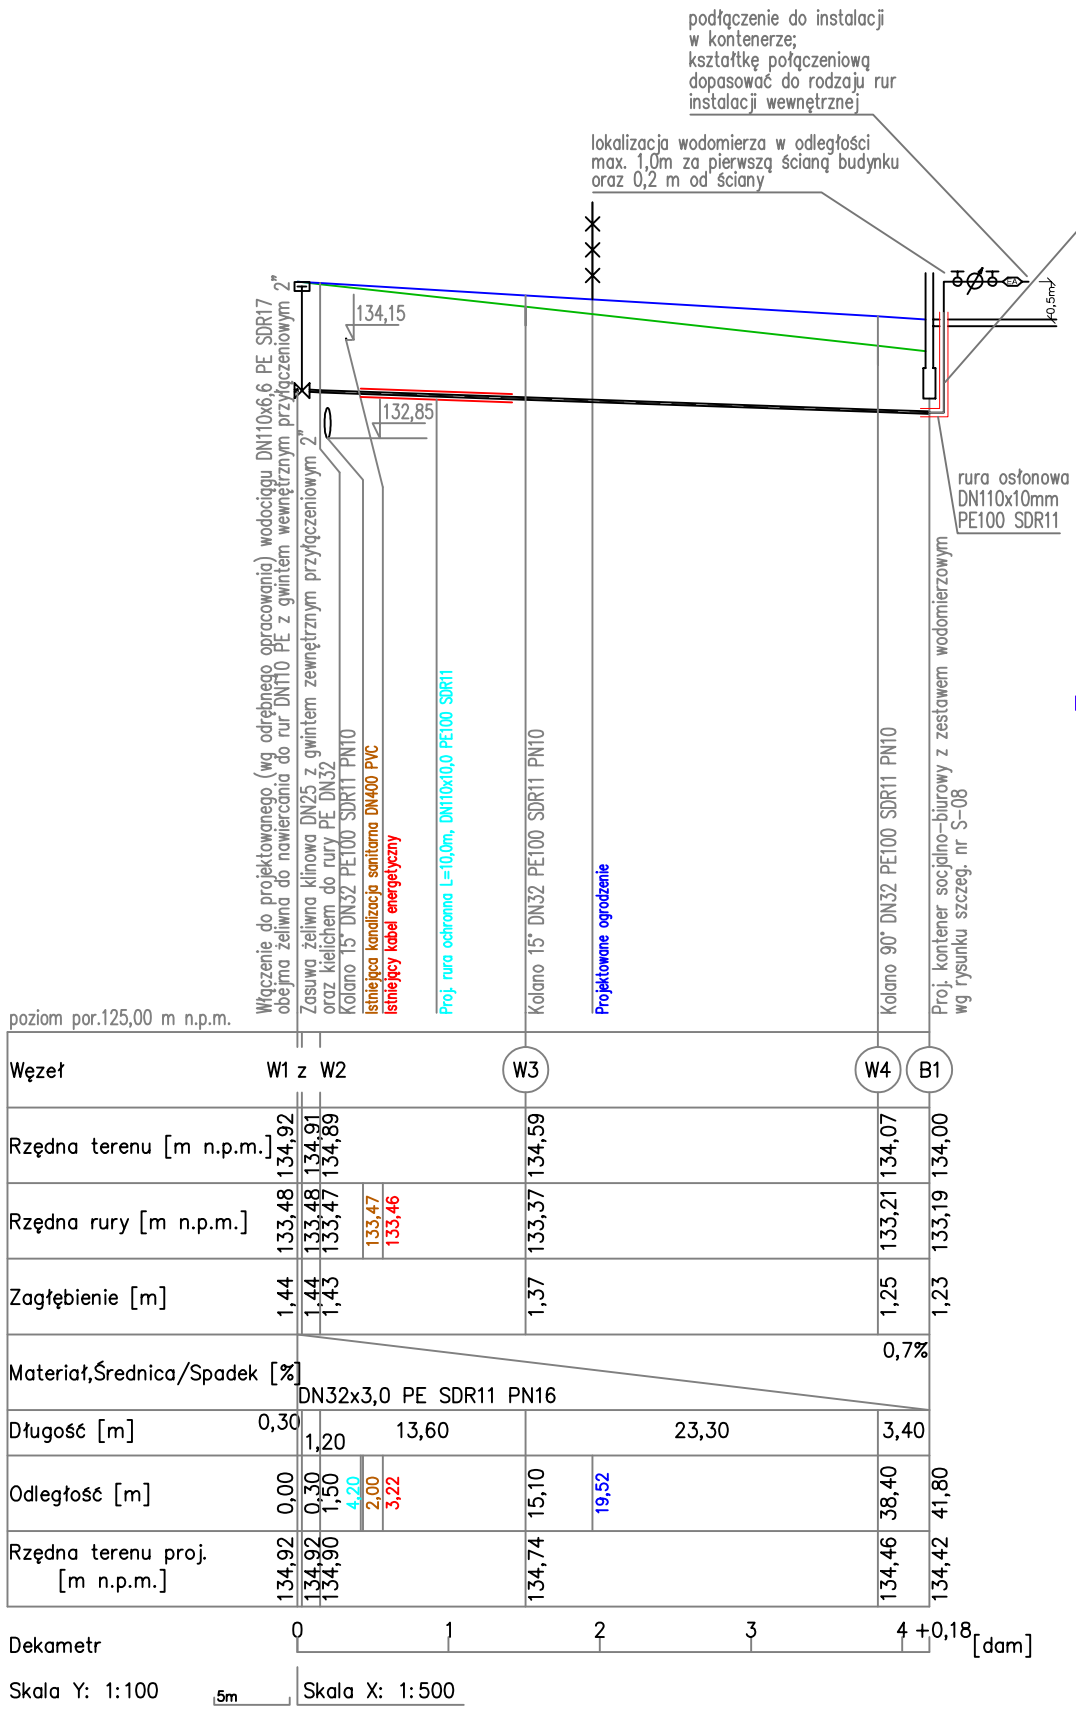

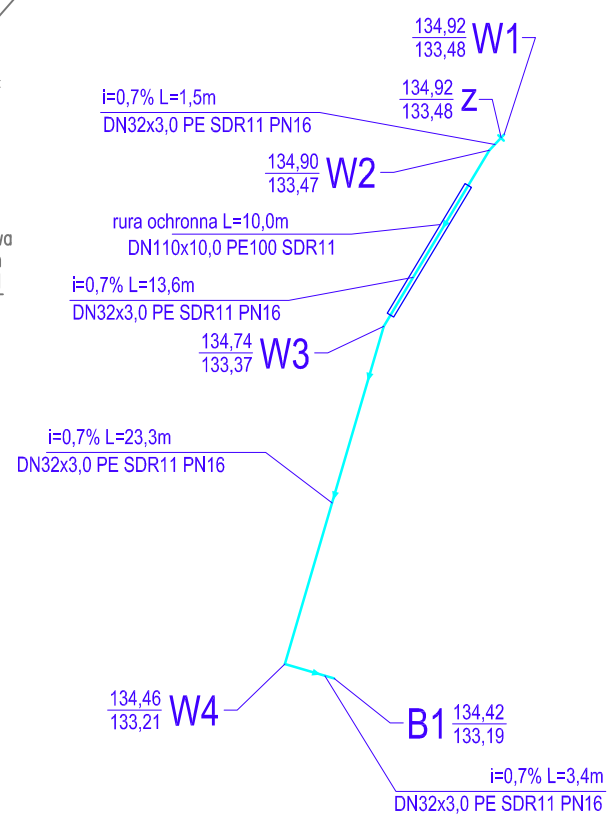

OZNACZENIA DODATKOWE:



i=0,7% L=1,5m DN32x2,0 PE SDR11 PN16 — oznaczenie odcinków wodociągu (spadek, długość, średnica, materiał)

rura ochronna L=10,0m DN110x10,0 PE100 SDR11 — oznaczenie rur ochronnych na wodociągu (długość, średnica, materiał)

Punkty charakterystyczne przyłącza wodociągowego:

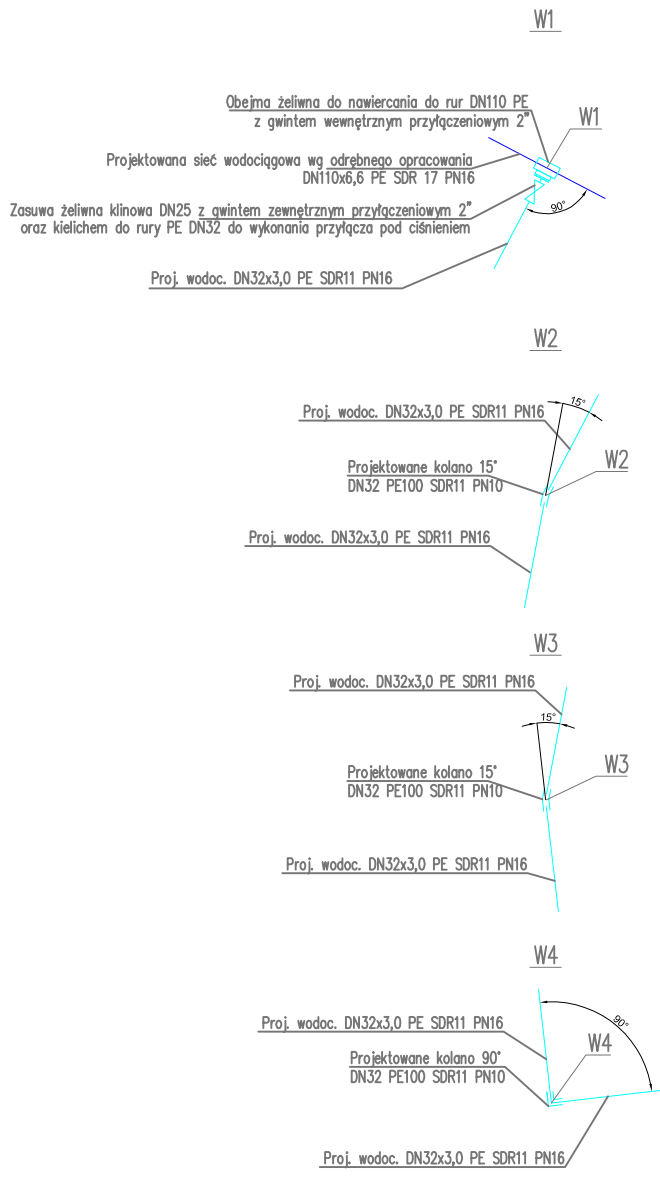

UWAGI:

1. Zastosować obsypkę piaskową grubości 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.
2. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociagu.
3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie.
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z gestorem kolidującego uzbrojenia
5. Przy budowie wodociągu metodą wykopu otwartego przed zasypaniem należy ułożyć taśmy lokalizacyjne na wysokości 5 cm licząc od wierzchu rury przewodowej koloru niebieskiego o szerokości 6 cm z zatopioną wkładką stalową, natomiast na wysokości 40 cm licząc od wierzchu rury przewodowej należy umieścić taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z PVC o szerokości 20 cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE

INWESTOR: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice

ADRES: działka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obręb Radwanice, gmina Radwanice

TEMAT RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

projektował:	sprawdził:
mgr inż. Marek Wziątek nr upr.:SLK/2711/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. Paweł Zawalski nr upr.:SLK/IS/0609/02 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

opracował: mgr inż. Wojciech Cwajna

INŻYNIERIA PRO-EKO

data: 30.06.2020 r.
skala: 1:100/1:500
stadium: PB
branża: S
rys.nr: S-02.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE